


Przeście pod przeszkodę wykonane metodę bezwykopową

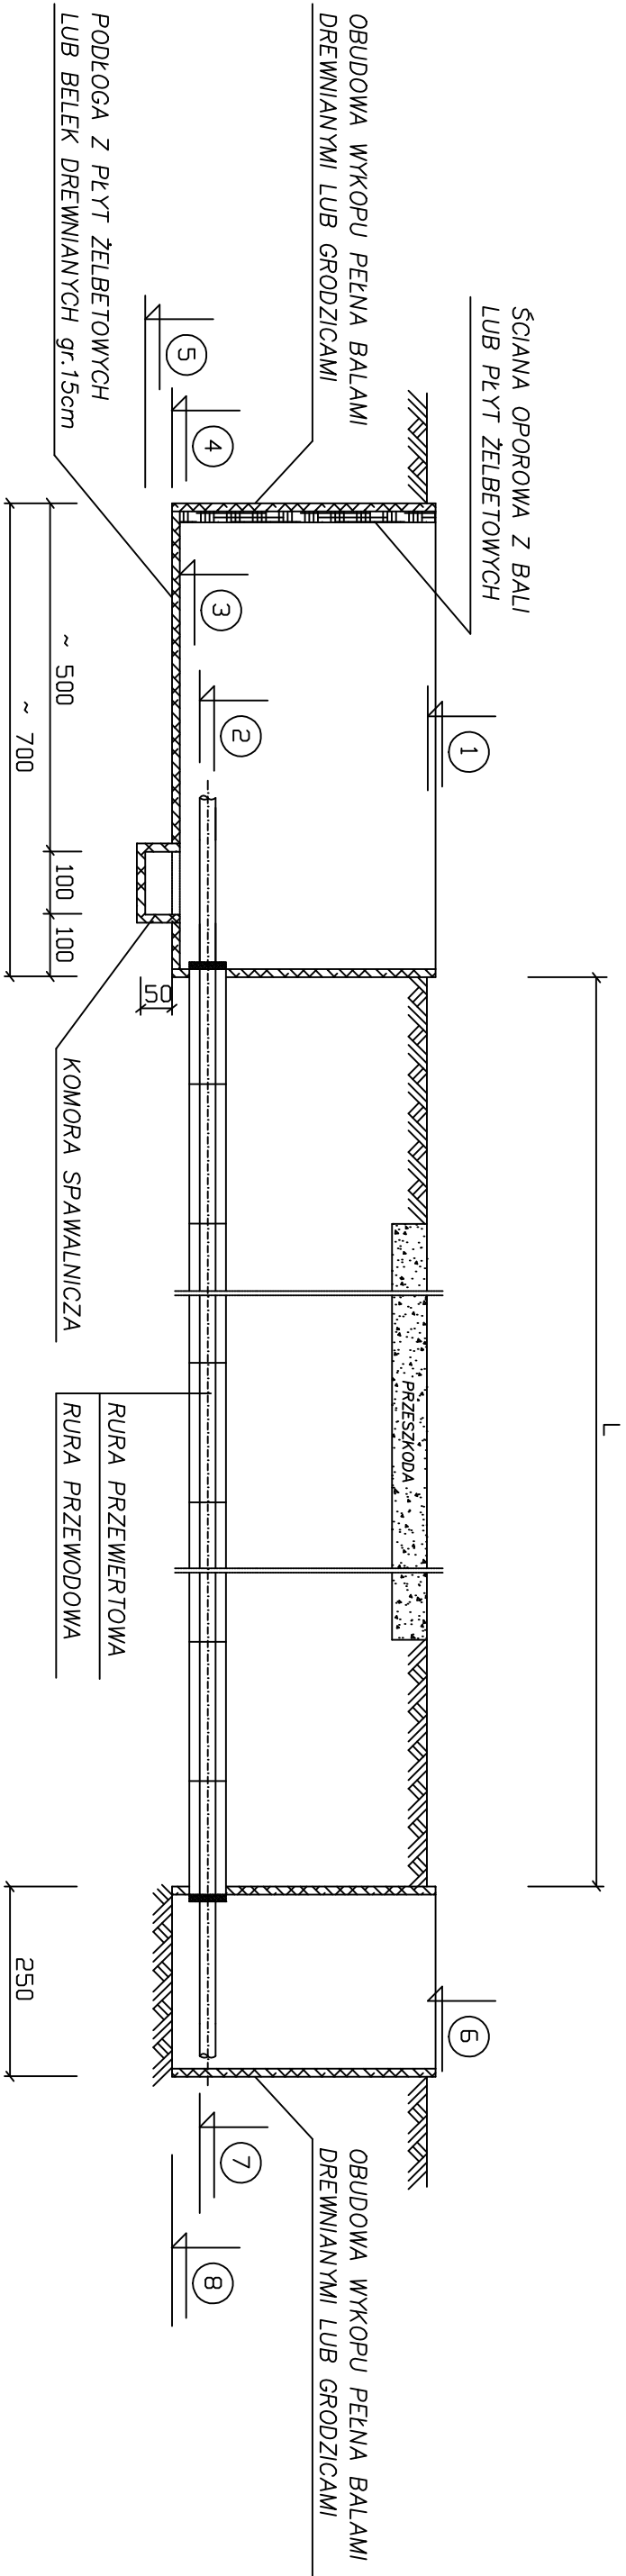

- Podstawowe parametry przewiertu
- 1 – rzędna terenu komory przewiertowej
 - 2 – rzędna początkowa rury przewodowej
 - 3 – rzędna dna komory przewiertowej (0,35m niżej od rzędnej 2)
 - 4 – rzędna wykopu pod komorę przewiertową (0,15m niżej od rzędnej 3)
 - 5 – rzędna dna komory spawalniczej (0,80m poniżej rzędnej 4)
 - 6 – rzędna terenu komory odbiorczej
 - 7 – rzędna końcowa rury przewodowej
 - 8 – rzędna dna komory odbiorczej (0,35m poniżej rzędnej 7)

- UWAGI !
1. O PRZYSTĄPIENIU DO ROBÓT POWIADOMIĆ ADMINISTRATORÓW URZĄDZEŃ LINIOWYCH ORAZ ZAPEWNIĆ NADZÓR SPECJALISTYCZNY
 2. W TERENIE POZA JEZDNIĄ, WYZNACZYĆ PRZEBIEG URZĄDZEŃ LINIOWYCH (TELEFON, KABLE ELEKTROENERGETYCZNE, WODOCIĄG, GAZ itp.) POPRZECZ RĘCZNE WYKONANIE ODKRYWEK KONTROLNYCH
 3. ODWODNIENIE WYKOPU W SPOSÓB CIĄGŁY IGŁOFILTRAMI Ø1,5” DŁUGOŚĆ 5,0 m W ROZSTAWIE CO 1,0 m
 4. RURY PRZEWODOWE PRZESUWAĆ W RURZE PRZEWIERTOWEJ STOSUJĄC OPASKI
 5. KOŃCE RURY PRZEWIERTOWEJ ZAMKNAĆ BETONEM LUB PŁANKĄ POLIURETANOWĄ
 6. RZĘDNE ① i ⑥ ODNOSZĄ SIĘ DO POWIERZCHNI TERENU
 7. RZĘDNE ② i ⑦ ODNOSZĄ SIĘ DO DNA RURY PRZEWODOWEJ
 8. WYMIARY KOMÓR W RZUCIE POZIOMYM :
 - PRZEWIERTOWA 7,0 m X 3,0 m
 - ODBIORCZA 2,5 m X 2,5 m

<div><div><div>BIURO: 48-304 Nysa ul. Mickiewicza 10 tel./fax 077 433 41 12</div><div>PROJEKT Mirostów Bartocha SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2 NIP 753-144-86-07 projekt@pp.pl</div></div></div>				
Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siedzina i Gietczyce w gminie Skoroszyce				
Przedmiot rysunku: Schemat przejścia pod przeszkodę metodą bezwykopową				
Branża:	Funkcja	Inię i nazwisko	Upewnienie projektowe	Data
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirostów Bartocha	221/93/Op	kwiecień 2013
Stadium dokumentacji:		PROJEKT BUDOWLANY	Skala:	Nr rys.: 57